


Bei der **Feuerwehr** Neuss zugelassene feuerwehrtechnische Einrichtungen wie z.B. Feuerwehrschlüsseldepot, Freischaltelemente, Feuerwehrbedienfelder, Feuerwehranzeigetableaus;



Edelstahlsäule mit integriertem Feuerwehrschlüsseldepot, Freischaltelement und Blitzleuchte.

Blitzleuchten können in „rot oder orange“ zur Ausführung kommen.

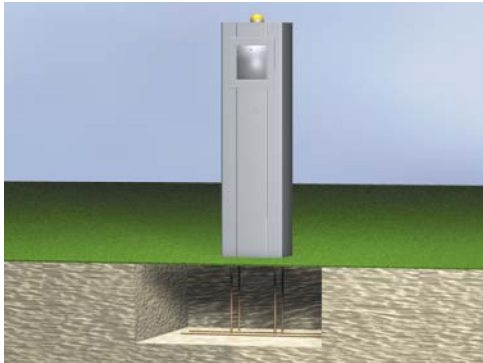

Pollersafe mit Feuerwehrschlüsseldepot.

Bei Auslösung der Brandmeldeanlage wird der obere Teil des Pollers freigeschaltet, der mit leichtem Handdruck von oben ganz ausfährt.

Schließung Kruse Umstellschloss



Feuerwehrschlüsseldepot (Kategorie 3) zum Einbau in festem Mauerwerk oder Säulen, mit Kruse – Umstellschloss und Aufschaltung auf eine Brandmeldezentrale

Der Sicherungszylinder muß aus der Schließanlage des Objektes sein.



Freischaltelement zum Einbau in festem Mauerwerk oder in Edelstahlsäulen bzw. Pollersafes.

Schließung -Mastif- Feuerwehr Neuss



Feuerwehrbedienfeld mit Anzeige sämtlicher Betriebszustände und Möglichkeit der Zurückstellung der Brandmeldeanlage.

Schließung ist mit der Feuerwehr Neuss abzustimmen



Schlüsseldepot (Kategorie 1) zur Hinterlegung von untergeordneten Schlüsseln wie z.B. Toranlagen und Rolltore von Tiefgaragen.

Dient nicht zur Aufnahme von Objektschlüsseln und ist ohne Überwachung der Einbruchmeldeanlage oder Brandmeldeanlage

-Schließung Umstellschloss-



Umstellschloss zum Einbau in Feuerwehrschränken



Feuerwehrbedienschränk. Dient zur Aufnahme eines Nebenmeldertableaus (Feuerwehrranzeigetableau), Feuerwehrbedienfeld und zur sicheren Aufbewahrung der Lauf- und Linienkarten sowie der Feuerwehrpläne

Schrankschließung ist mit der Feuerwehr Neuss abzustimmen.

-Farbausführung rot-